Symbol rozdzielnicy	RGB

APARATY W TORZE GLOWNYM

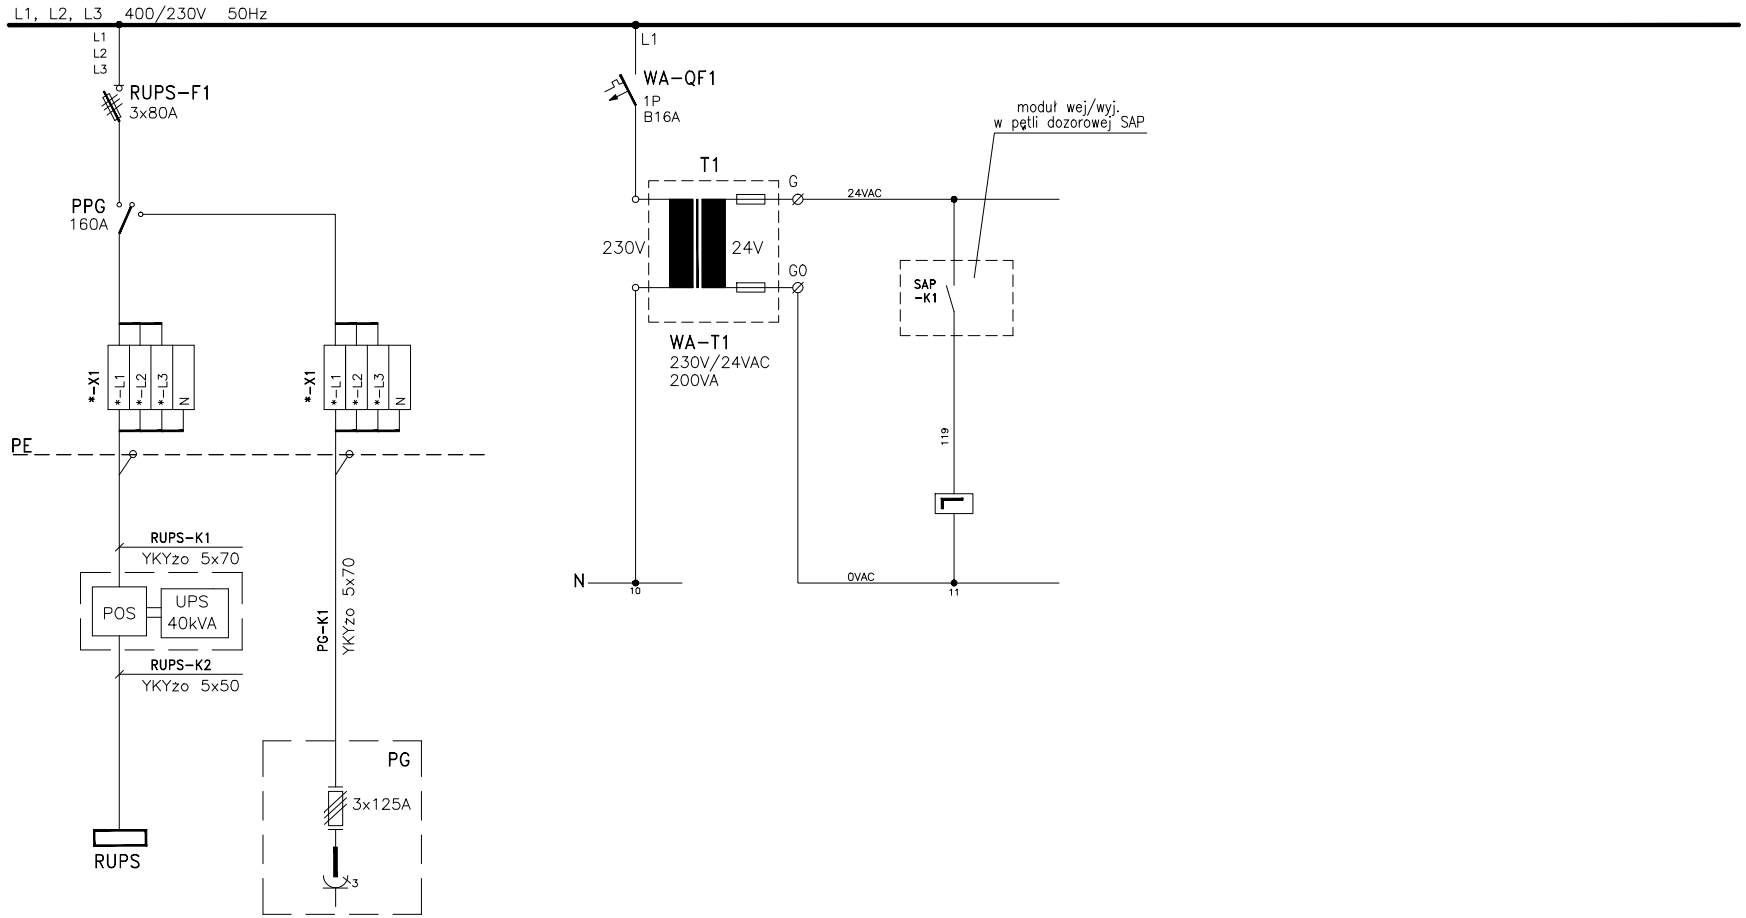

NUMER OBWODU	RUPS-K1	PG-K1		WA	SAP	
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]	77400					
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]						
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU	zasilanie rozdzielnicy UPSu	ZASILANIE REZERWOWE Z AGREGATU ZEWNĘTRZNEGO (przyłącze zewnętrzne)		obwód automatyki wyłączenia wentylacji	wyłączenie klimatyzacji sygnałem z instalacji SAP	
GRUPA FUNKCJONALNA	RUPS	PG		WA	SAP	

proj jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	
Piotr Rybacki		
SPRAWDZIŁ		
Zbigniew Andrzejczak	ZGP 630/203/79	

BUDYNEK BIUROWY "B"

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

ROZDZIELNICA RGB – SCHEMAT GŁÓWNY

REV.	DATA	STRONA	STRON
		2	10
		DATA	NR.RYSUNKU
		01.2010	E814/2-02