ROZMIESZCZENIE APARATÓW

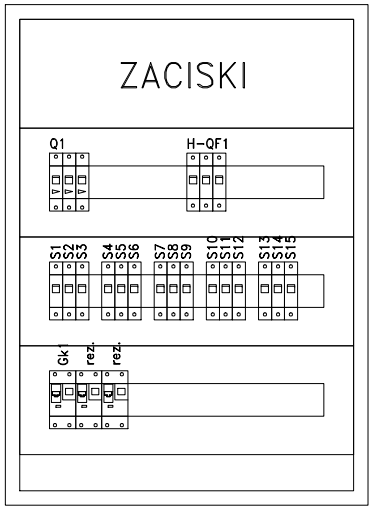

WIDOK ELEWACJI

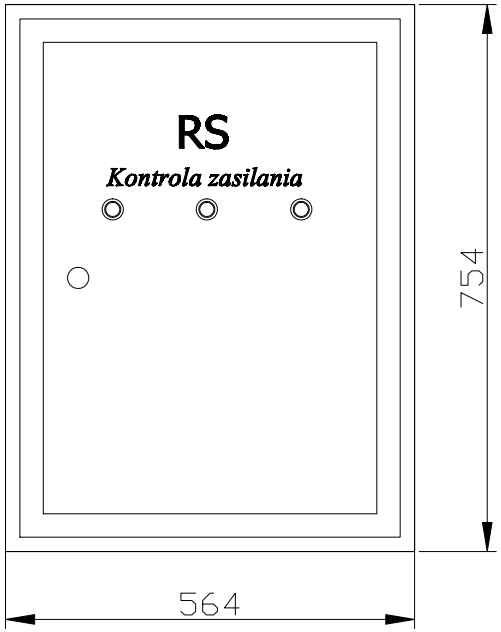

UWAGI :

1. Rozdzielnica natynkowa metalowa
2. Głębokość rozdzielnicy: 250 mm
3. Stopień ochrony rozdzielnicy: IP40
4. Wprowadzenia i odprowadzenia przewodów z góry
5. Kolor RAL 7035 (standardowy)
6. Na drzwiach rozdzielnicy namalować symbol rozdzielnicy. Symbole montażowe aparatów umieścić obok aparatów Na tylnej stronie drzwi rozdzielnicy umieścić opis obwodów zgodnie ze schematem głównym
7. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie TN-S
8. Obudowę rozdzielnicy połączyć z szyną wyrównawczą w pomieszczeniu

SKALA 1:10

proj jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	
Piotr Rybacki		
SPRAWDZIŁ		
Zbigniew Andrzejczak	ZGP 630/203/79	

BUDYNEK BIUROWY "B"
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

ROZDZIELNICA RS
– WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATÓW

REV.	DATA

STRONA	STRON
1	1

DATA	NR.RYSUNKU
01.2010	E814/2-07